


INDICADORES

Información Operativa		
Pozos	#	5
Cobertura macromedición	%	100.0%
Capacidad instalada	Litro/seg	67
Potencia anual	M ³	2,097,144
Volumen extraído anual	M ³	930,330
Autorizado CNA	M ³	1,010,000
Dotación por habitante	Litro/día	928

Información Comercial		
Tomas registradas	Toma	3,279
Cobertura micromedición	%	100%
Cuentas sin medidor	Toma	1
Proporción doméstica	%	96%
Meses cartera/facturación	Toma/mes	10
Promedio factura diario	Toma/\$	8
Consumo por habitante	Litro/día	324

Datos Financieros 2022	
Ingresos	
Total de Ingresos	7,915,842.75
Devolucion de PRODDER	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	24,512.99
Total	7,940,355.74
Egresos	
Administración	2,483,865.92
Comercialización	87,347.19
Operación	4,461,246.65
Saneamiento	208,494.43
Inversiones	699,401.55
Créditos	0.00
Total de Egresos	7,940,355.74
Diferencia	0.00
Bonificaciones 2022	877,246.00
Pago 5% JCAS	340,134.00

Facturación Promedio del Ejercicio		
Tipo de servicio	\$\$\$	%
Doméstico	9,264,597.00	83.24%
Comercial	1,073,995.53	9.65%
Industrial	490,529.70	4.41%
Otros Servicios	301,486.71	2.71%

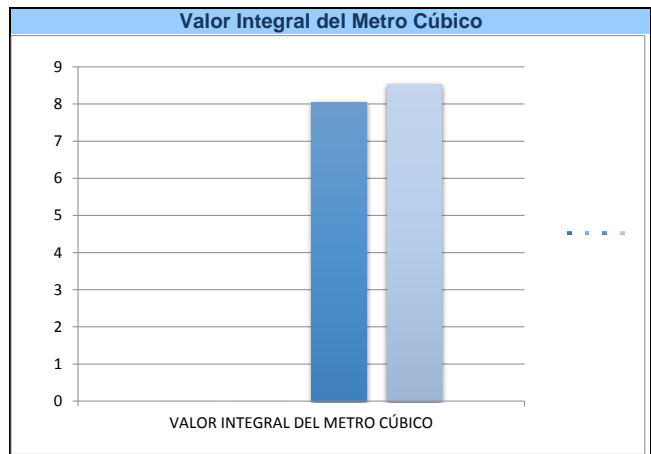

Distribución de personal por antigüedad		
Antigüedad (años)	No. Empleados	%
0-5	3	25.0%
6-10	5	41.7%
11-15	0	0.0%
16-20	1	8.3%
21-en adelante	3	25.0%
Total	12	100.0%

Empleados		
Confianza	Sindicalizados	Total
12	0	12

Jubilados/Pensionados		
Confianza	Sindicalizados	Total
0	0	0



Activos		
Confianza	Sindicalizados	Total
12	0	12

Empleados Genero/Edad		
Edad	Mujeres	Hombres
<18	0	0
18-25	0	0
26-35	0	0
36-45	2	0
46-55	2	3
56-65	0	4
>65	0	1
TOTAL	4	8

Empleados por cada 1,000 tomas	3.66
--------------------------------	------

Energía Eléctrica de Operación		
Uso	Costo	Porcentaje
Agua Potable	2,854,752	99.5%
Alcantarillado	0	0.0%
Saneamiento	14,700	0.5%
Plantas de Osmosis Inv.	0	0.0%
Total	2,869,452	100.0%

No. de fugas reparadas	No. de quejas recibidas
631	721

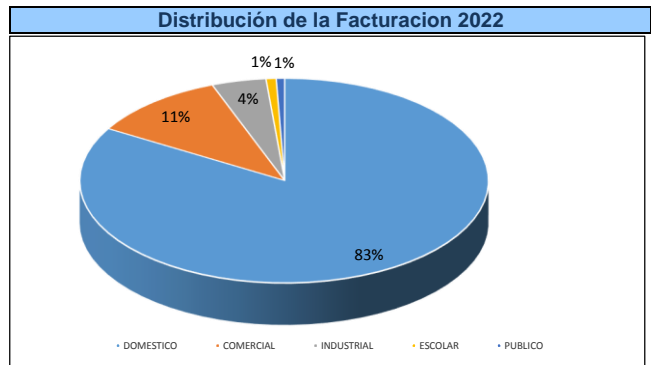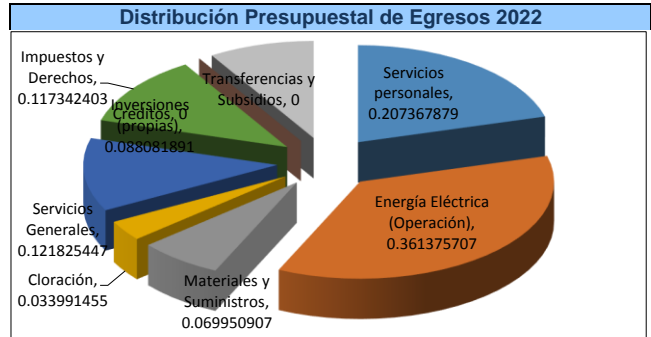

Eficiencia Física	Eficiencia Comercial
64%	55%

Dora Minee Arreola Dozal

Inc. Dora Minee Arreola Dozal

C.Hilda Veoa Basoco

C.Hilda Veoa Basoco